



È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
 È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

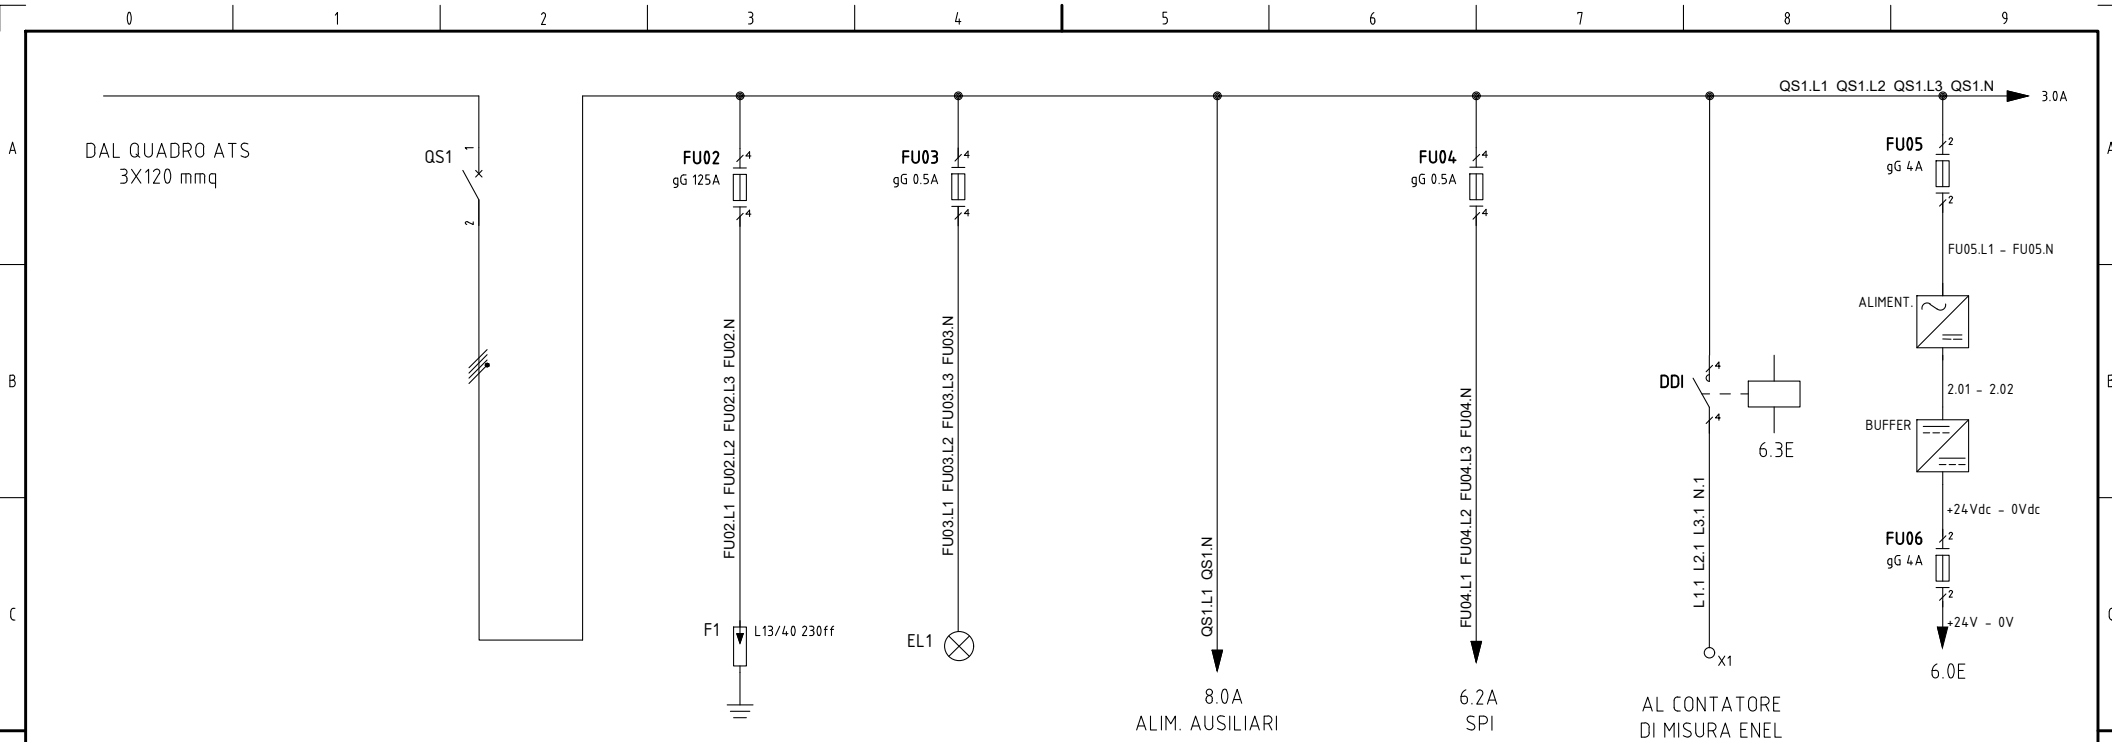


Utenza	SIGLA		QS1		FU02		FU03		FU04		FU05		FU06	
	DENOMINAZIONE		INTERRUTTORE GENERALE		PROTEZIONE SCARICATORE		PRESENZA TENSIONE		PROTEZIONE SEGNALI DI RETE AL SPI		PROTEZIONE BUFFER			
	POTENZA KW	lb	A				X	2						
	COS - FI	Coef-	Contemp	0.9		0.9	0	0.9	1	0.9	0.8		0.9	
INTERRUTTORE	COSTRUTTORE		ABB		ABB		ABB		ABB		ABB		ABB	
	TIPO / MODELLO		OT250E04		E933N/125		E93HN/32		E93HN/32		E93HN/32		E93HN/32	
	NR. POLI	In	A	4	250A	3+N		3P+N		4	0.5A		2	
	Ith	A	Idn	A										
	Im	A	Pdi	KA										
FUSIBILE	TIPO	In	A		gG	125A	GG	2		gG	0.5 A		gG	4A
CONTATTORE	TIPO	In	A											
RELE TERMICO	TIPO	TARATURA	A											
DIFFERENZIALE	COSTRUTTORE	TIPO												
	PORTATA	A												
	DIFF (mA)													
Cavo	TIPO													
	FORMAZIONE													
	LUNGHEZZA	lz	A											

DATA	08/05/24	 Soluzioni Elettriche	QUADRO AC/DC FOTOVOLTAICO DOVIGO		=			
DISEGN.	T.B.				+			
VISTO								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	FILE : E24F051Q02.DWG	24F051Q02	FG. 2	F.S. 3


È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
 È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

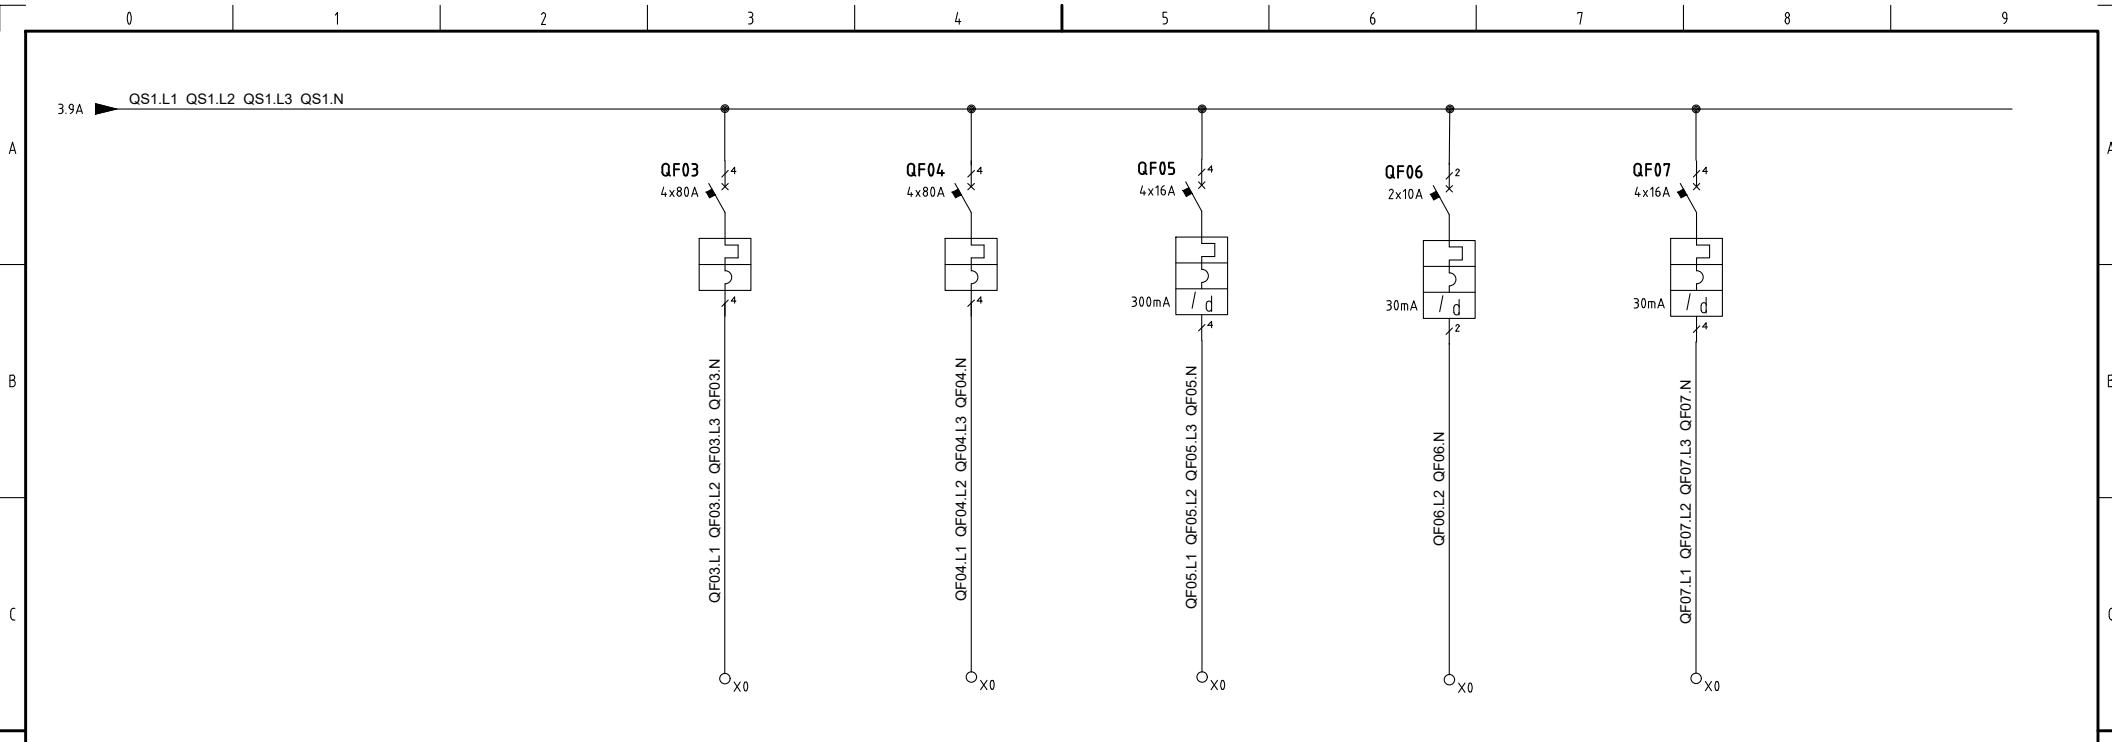

Utenza	SIGLA		QF02		QF04		QF05		QF06		QF07		
	DENOMINAZIONE		CAPANNONE 1		CAPANNONE 2		CELLA FRIGO		SCALDIGLIE		PRESA INTERBLOCCATA		
	POTENZA KW	Ib A	80A		80A		16A		10A		16A		
COS - FI	Coef- Contemp	0.9		0.8		0.9		0.8		0.9		0.8	
INTERRUTTORE	COSTRUTTORE		SIEMENS		SIEMENS		ABB		ABB		ABB		
	TIPO / MODELLO		DA RECUPERARE IN CANTIERE		DA RECUPERARE IN CANTIERE		S204		DS201		DA RECUPERARE IN CANTIERE		
	NR. POLI	In A	6		6		4		2		6		
	Ith A	Idn A	10KA		10KA		10KA		10KA		10KA		
FUSIBILE	TIPO	In A											
	CONTATTORE	In A											
RELE TERMICO	TIPO	TARATURA A											
	COSTRUTTORE	TIPO					ABB A		ABB A		ABB A		
	PORTATA	A					25A						
Cavo	DIFF (mA)						300mA		30mA		30mA		
	TIPO												
	FORMAZIONE												
LUNGHEZZA	Iz A												

DATA	08/05/24		QUADRO AC/DC FOTOVOLTAICO DOVIGO		=	
DISEGN.	T.B.		FILE : E24F051Q02.DWG		+	
VISTO						
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	24F051Q02	FG. 4
						F.S. 5

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
 È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

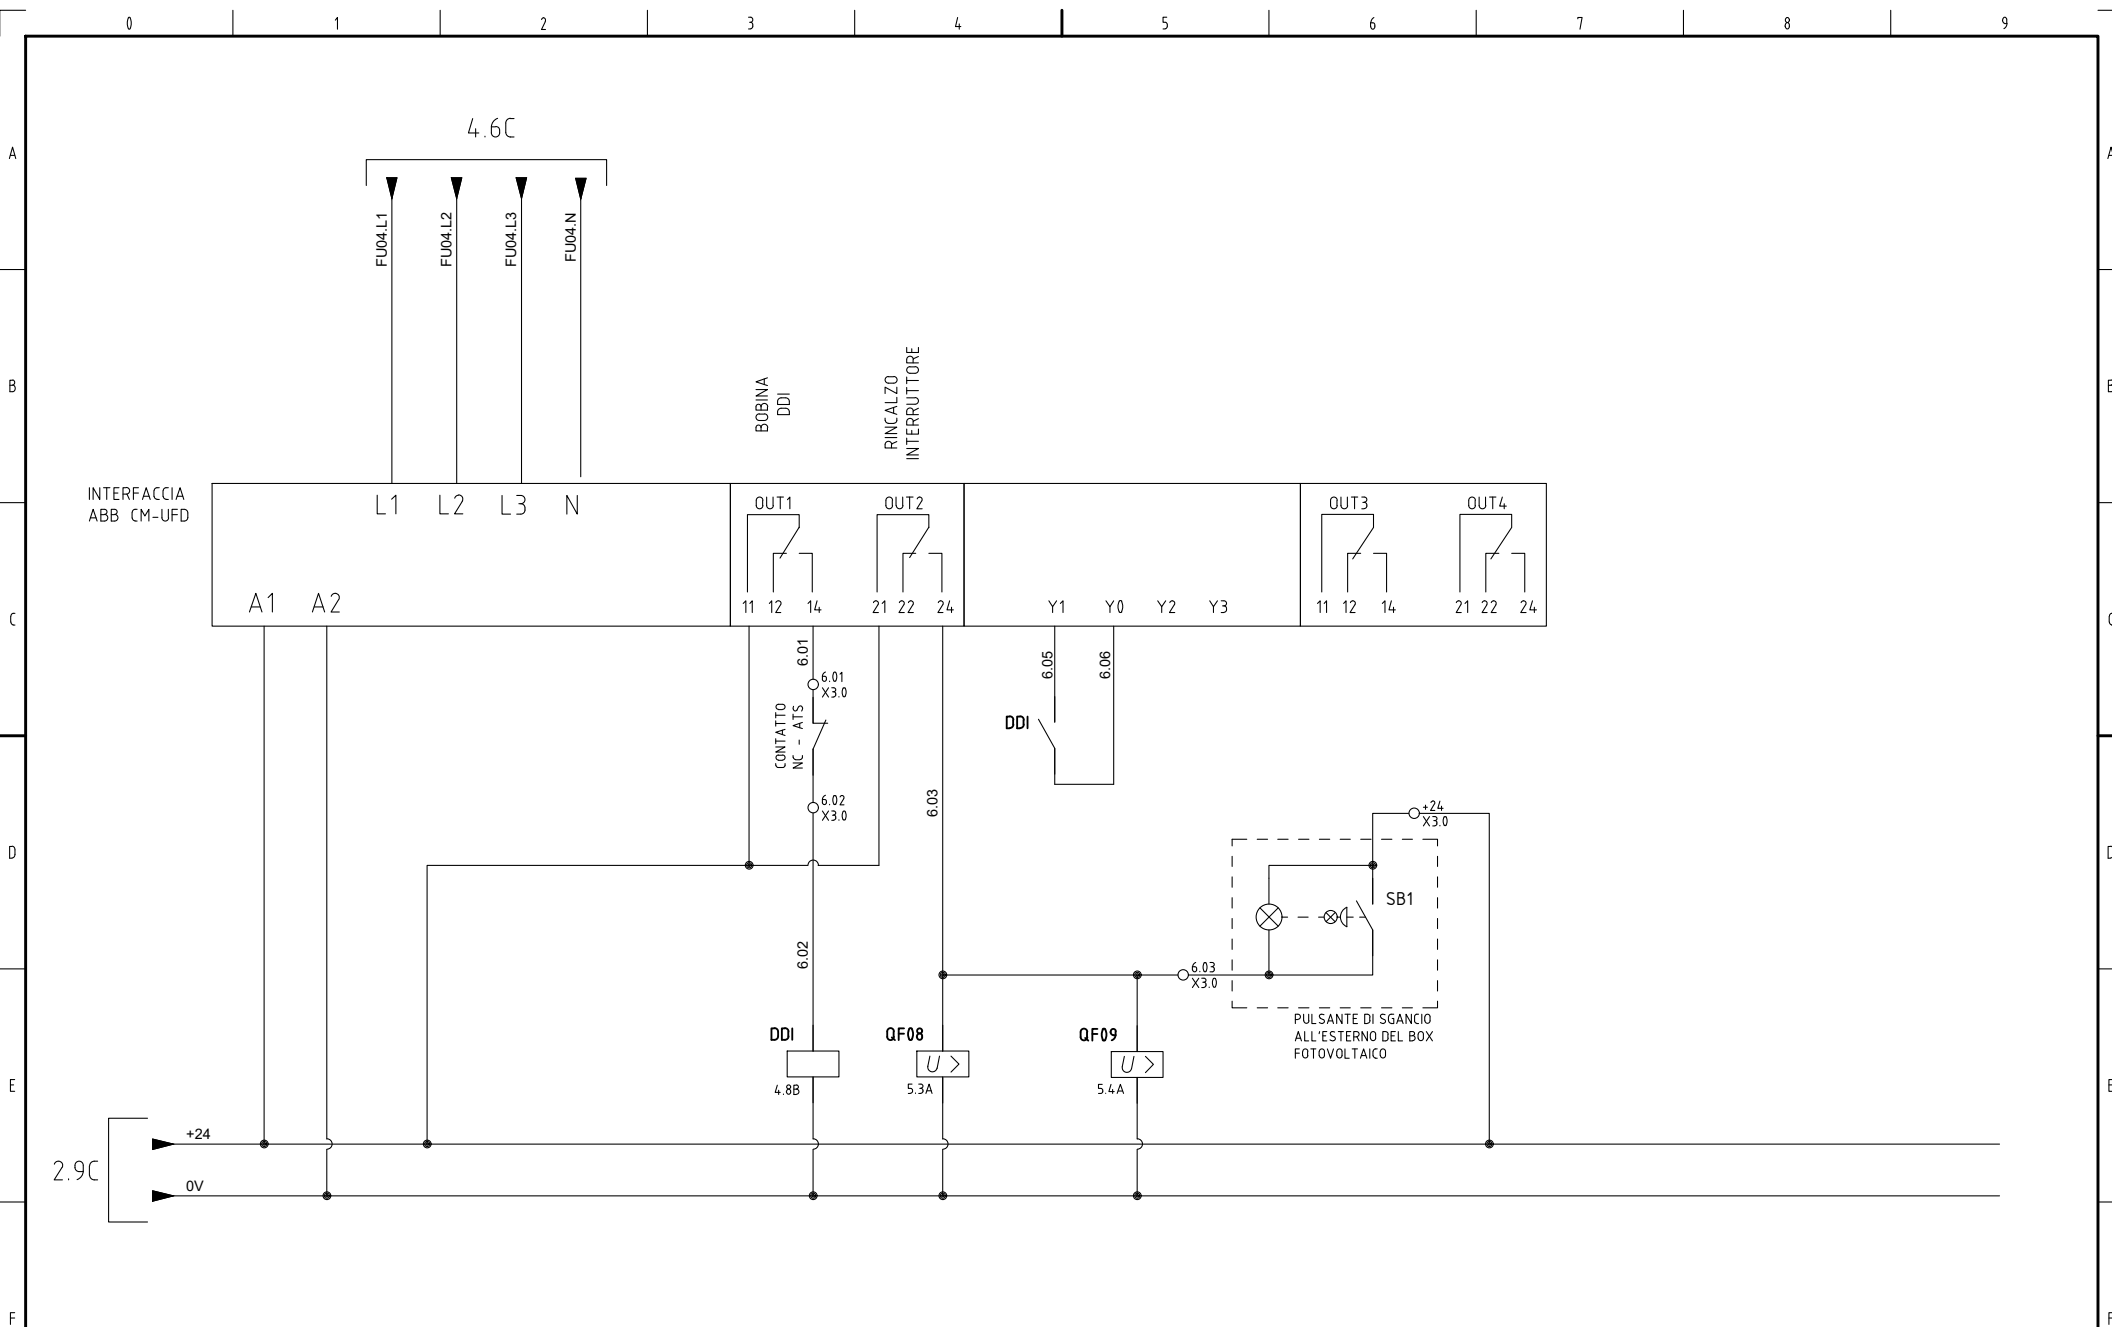

DATA	08/05/24
DISEGN.	T.B.
VISTO	
APPR.	



FILE : E24F051Q02.DWG

QUADRO AC/DC
 FOTOVOLTAICO DOVIGO

		=
		+
24F051Q02	FG.	6
	F.S.	/