


È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma. È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

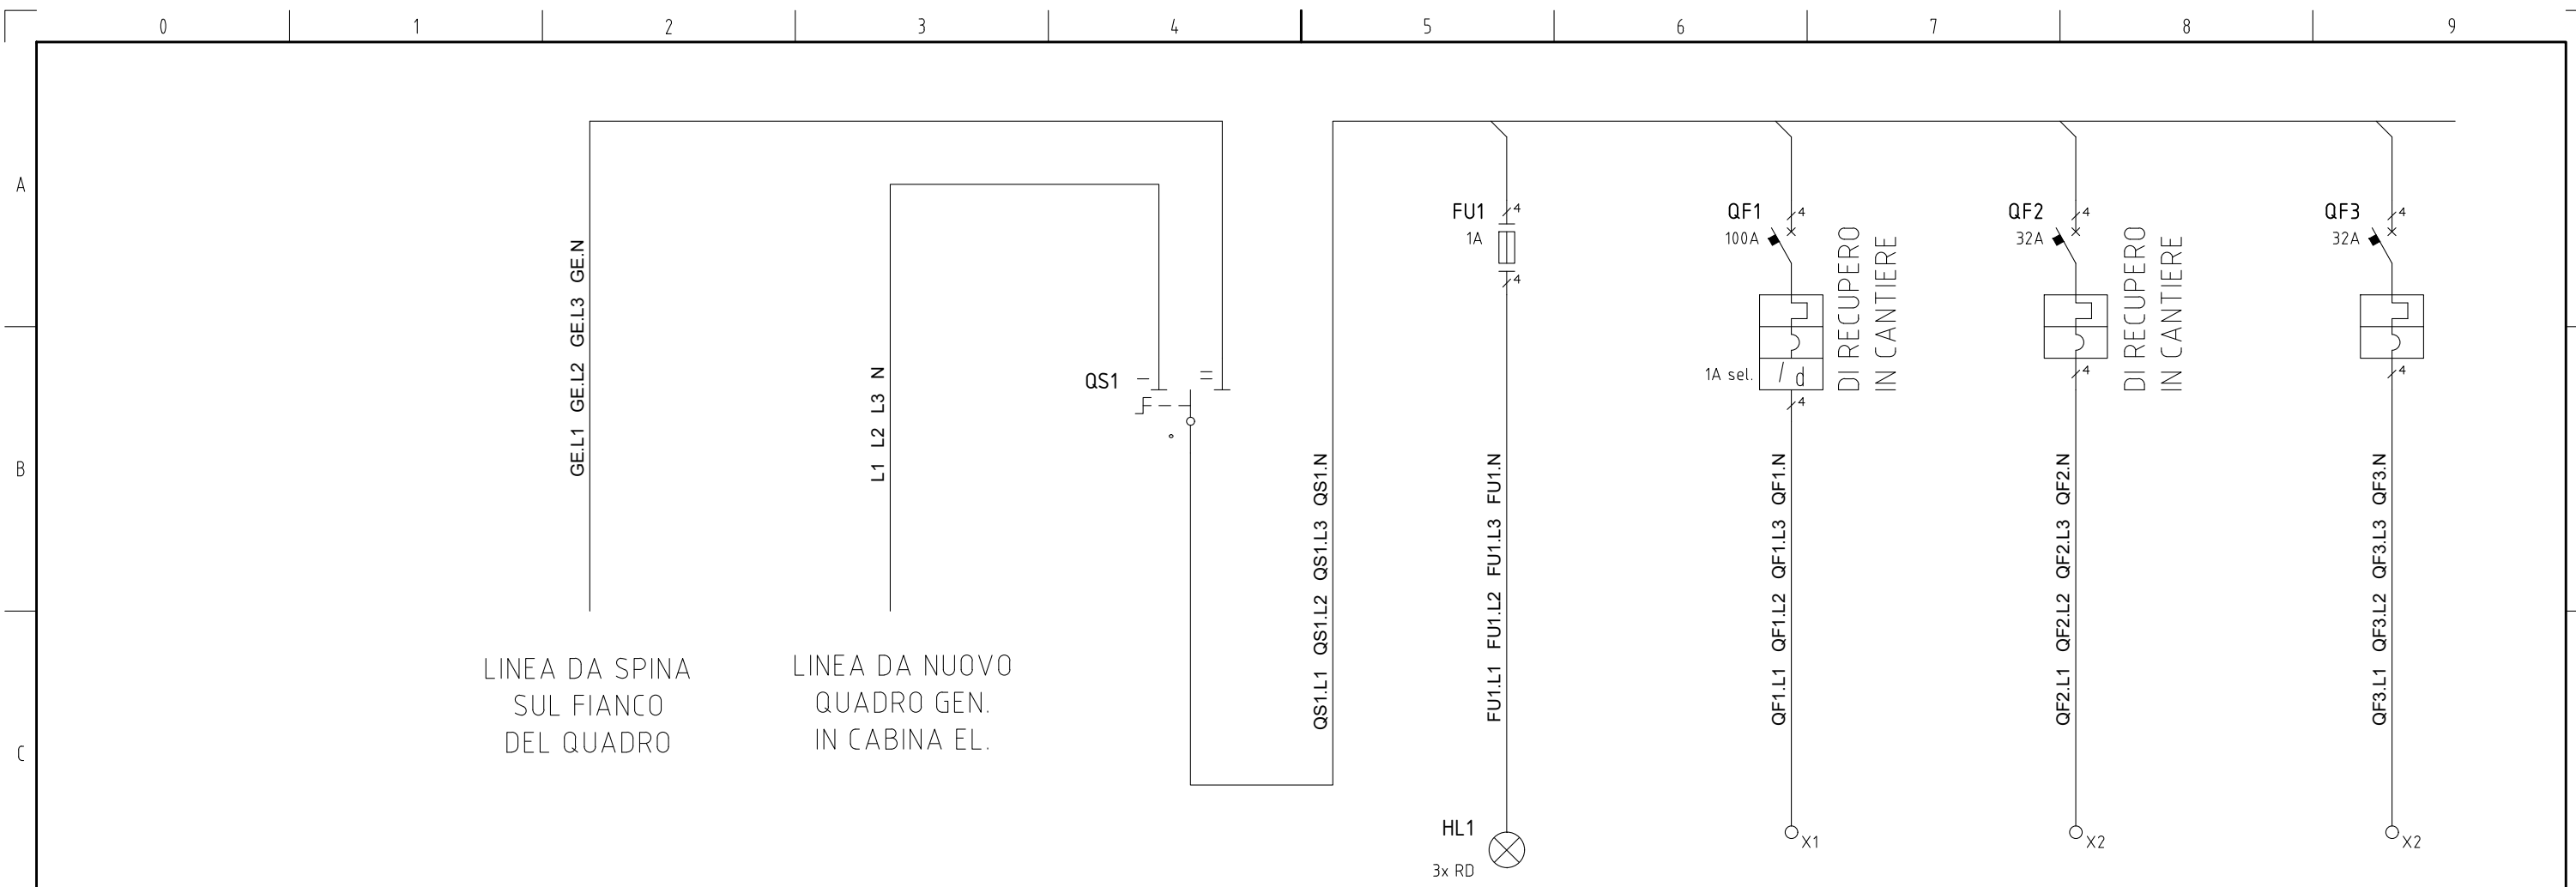

Utenza	SIGLA		GE		LINEA DA NUOVO QUADRO GENERALE IN CABINA ELETTRICA		QS1		FU1		QF1		QF2		QF3															
	DENOMINAZIONE		SPINA GENERATORE		LINEA DA NUOVO QUADRO GENERALE IN CABINA ELETTRICA		COMMUTATORE RETE/GRUPPO		PRESENZA TENSIONE		GENERALE CAPANNONI		CASA + PISCINA		COLONNA RICARICA AUTO															
	POTENZA KW	lb	A			63A																								
	COS - FI	Coef- Contemp		0.9		1			0.9		0.9	0.85		1	0.85	1														
	COSTRUTTORE		PALAZZOLI				ABB		ABB		ABB		ABB		ABB															
	TIPO / MODELLO		X-CEE				OT160		E 93HN/32		S804N		S204		S204															
	NR. POLI	In	A	3P+N+T		63A			4		160A	3P+N		1A	4		100A	4		32A	4		32A	4		32A				
	lth	A	Idn	A																										
	Im	A	Pdi	KA							8KA																			
	FUSIBILE	TIPO	In	A								gG																		
	CONTATTORE	TIPO	In	A																										
	RELE TERMICO	TIPO	TARATURA	A																										
	DIFFERENZIALE	COSTRUTTORE	TIPO									ABB		A SEL																
		PORTATA	A																											
		DIFF (mA)																												
	Cavo	TIPO																												
		FORMAZIONE																												
		LUNGHEZZA	lz	A																										

DATA	08/07/24		QUADRO SCAMBIO RETE GRUPPO E CAPANNONE 1		=		
DISEGN.	T.B.		INGRESSO LINEA		+		
VISTO							
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	FILE : E231168Q02.DWG	231168Q02	FG. 2