


È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
 È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

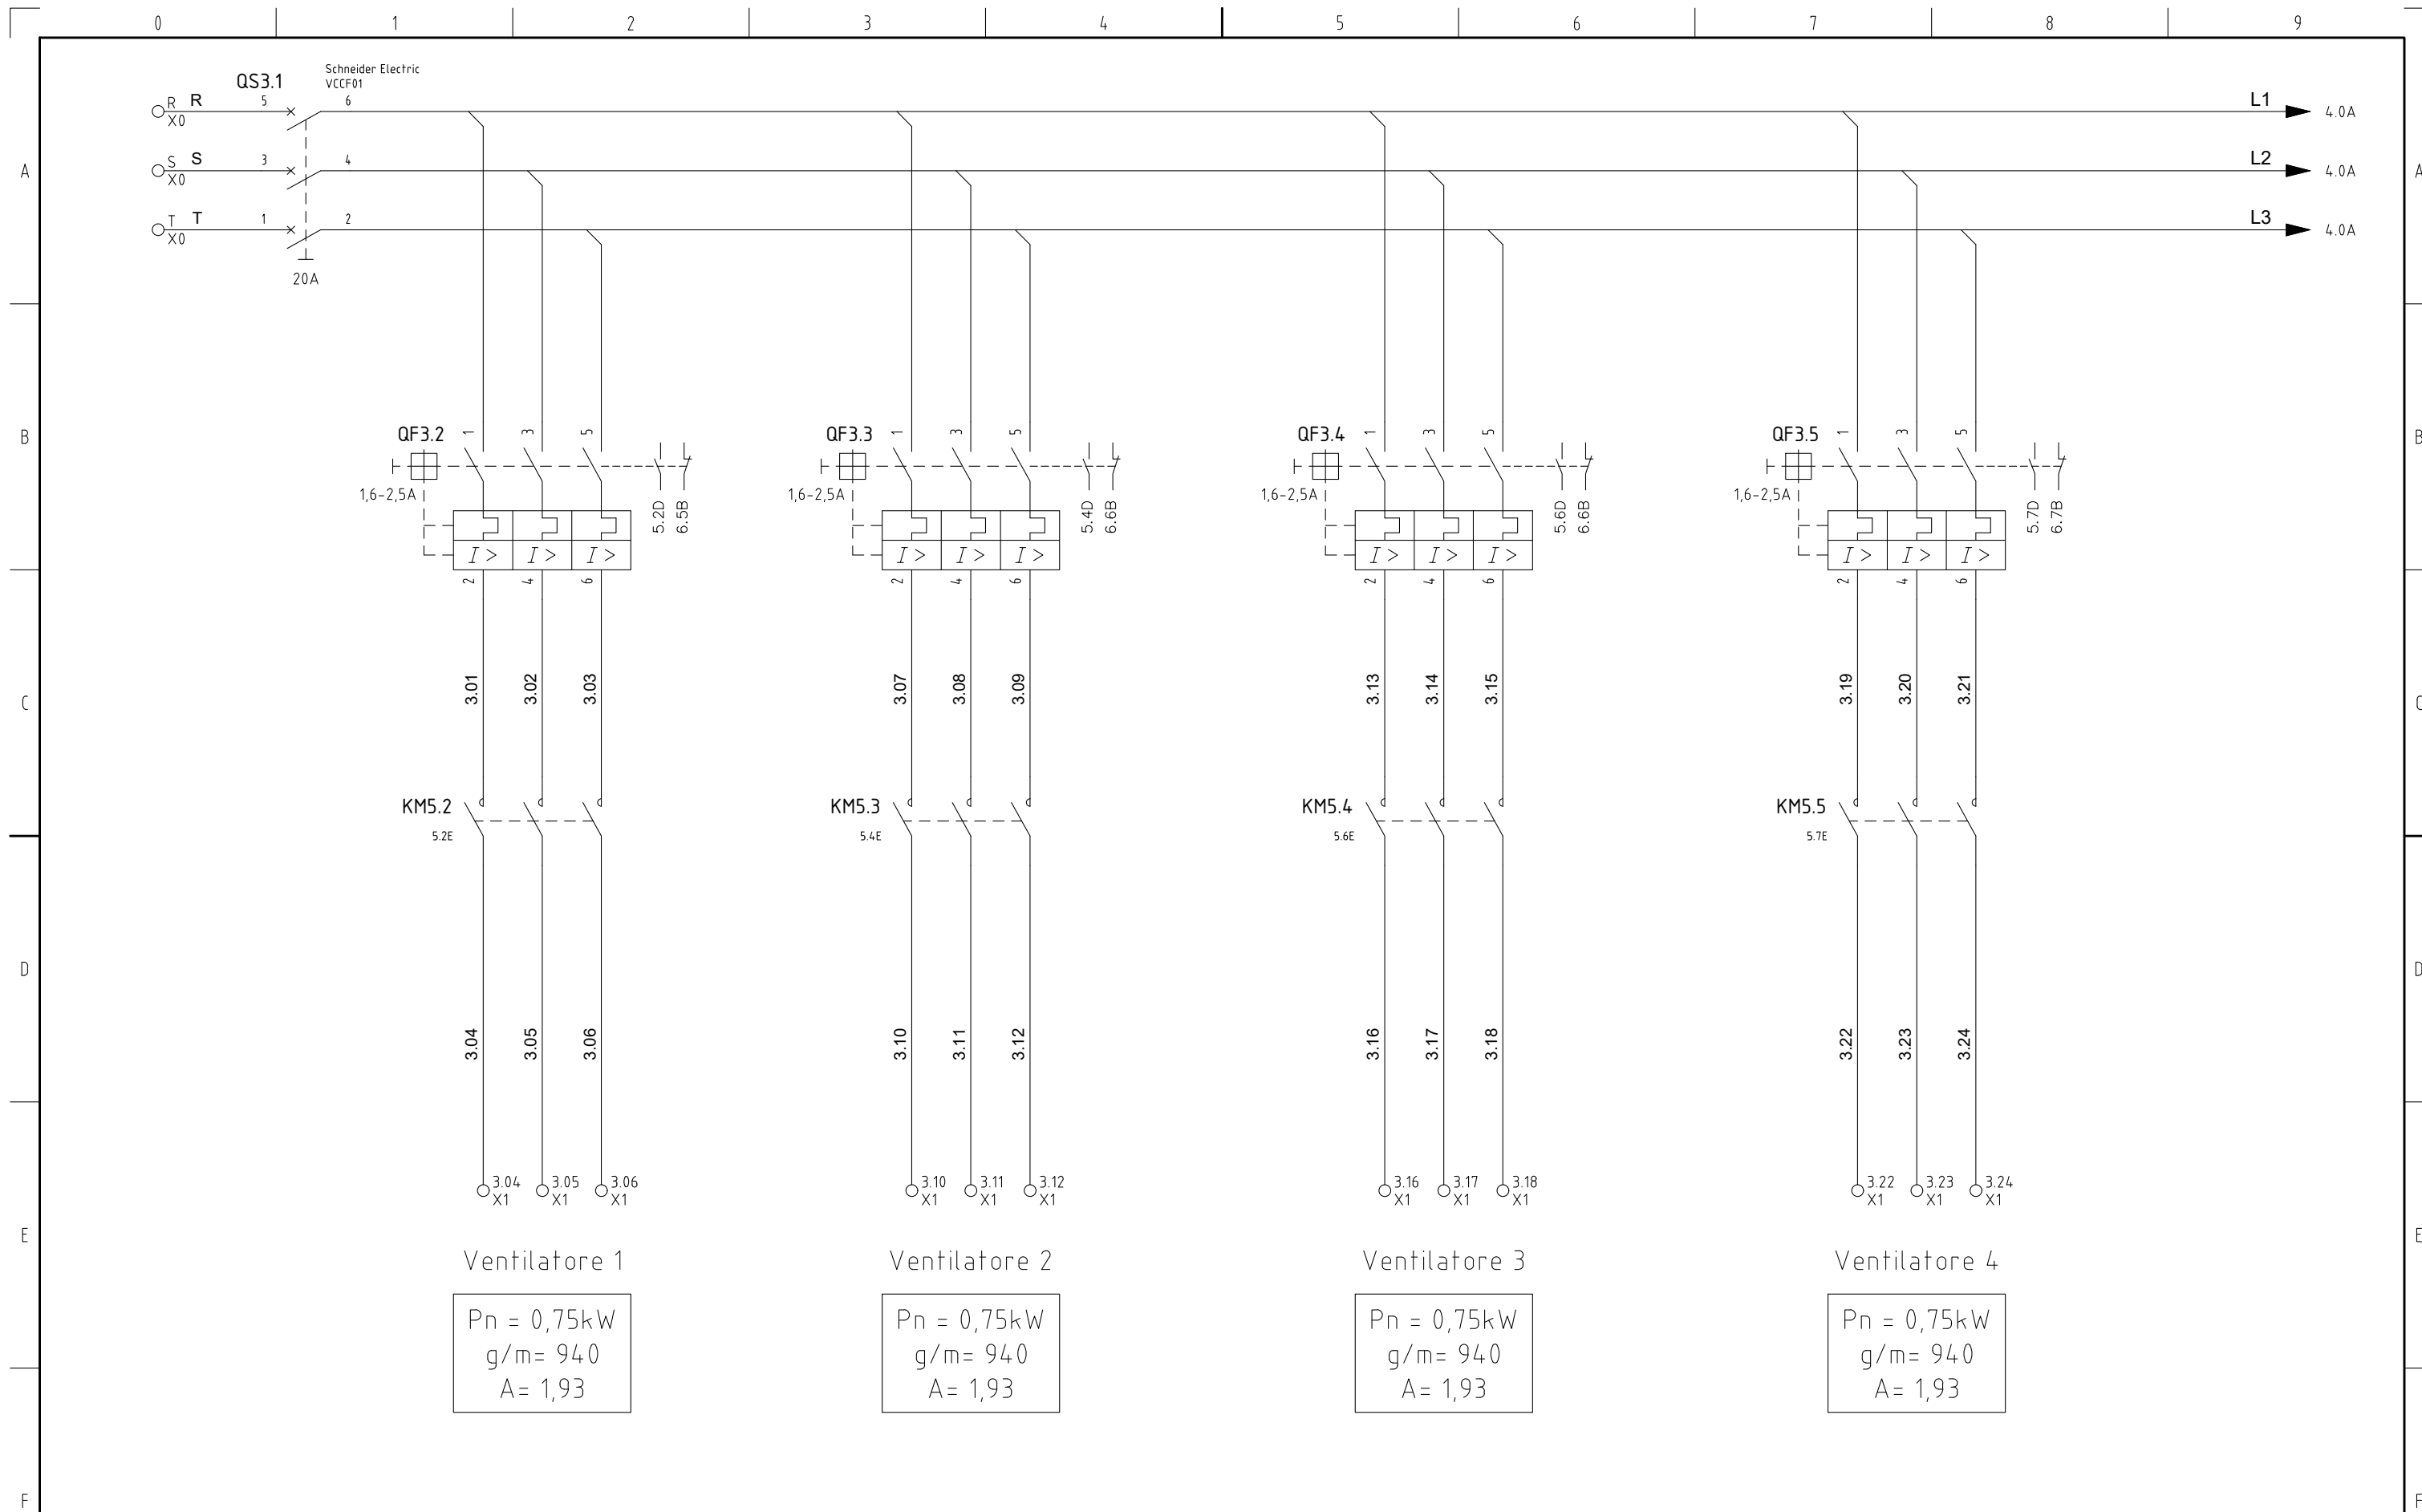

Ventilatore 1
 Pn = 0,75kW
 g/m= 940
 A= 1,93

Ventilatore 2
 Pn = 0,75kW
 g/m= 940
 A= 1,93

Ventilatore 3
 Pn = 0,75kW
 g/m= 940
 A= 1,93


Ventilatore 4
 Pn = 0,75kW
 g/m= 940
 A= 1,93

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	DATA	24/07/24
					DISEGN.	T.B.
					VISTO	



FILE : E24I012Q01.dwg	COMANDO VENTILATORI SALA ENDURANCE	=	
	Ingresso linea	+	
		24I012Q01	FG. 3
			F.S. 4

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

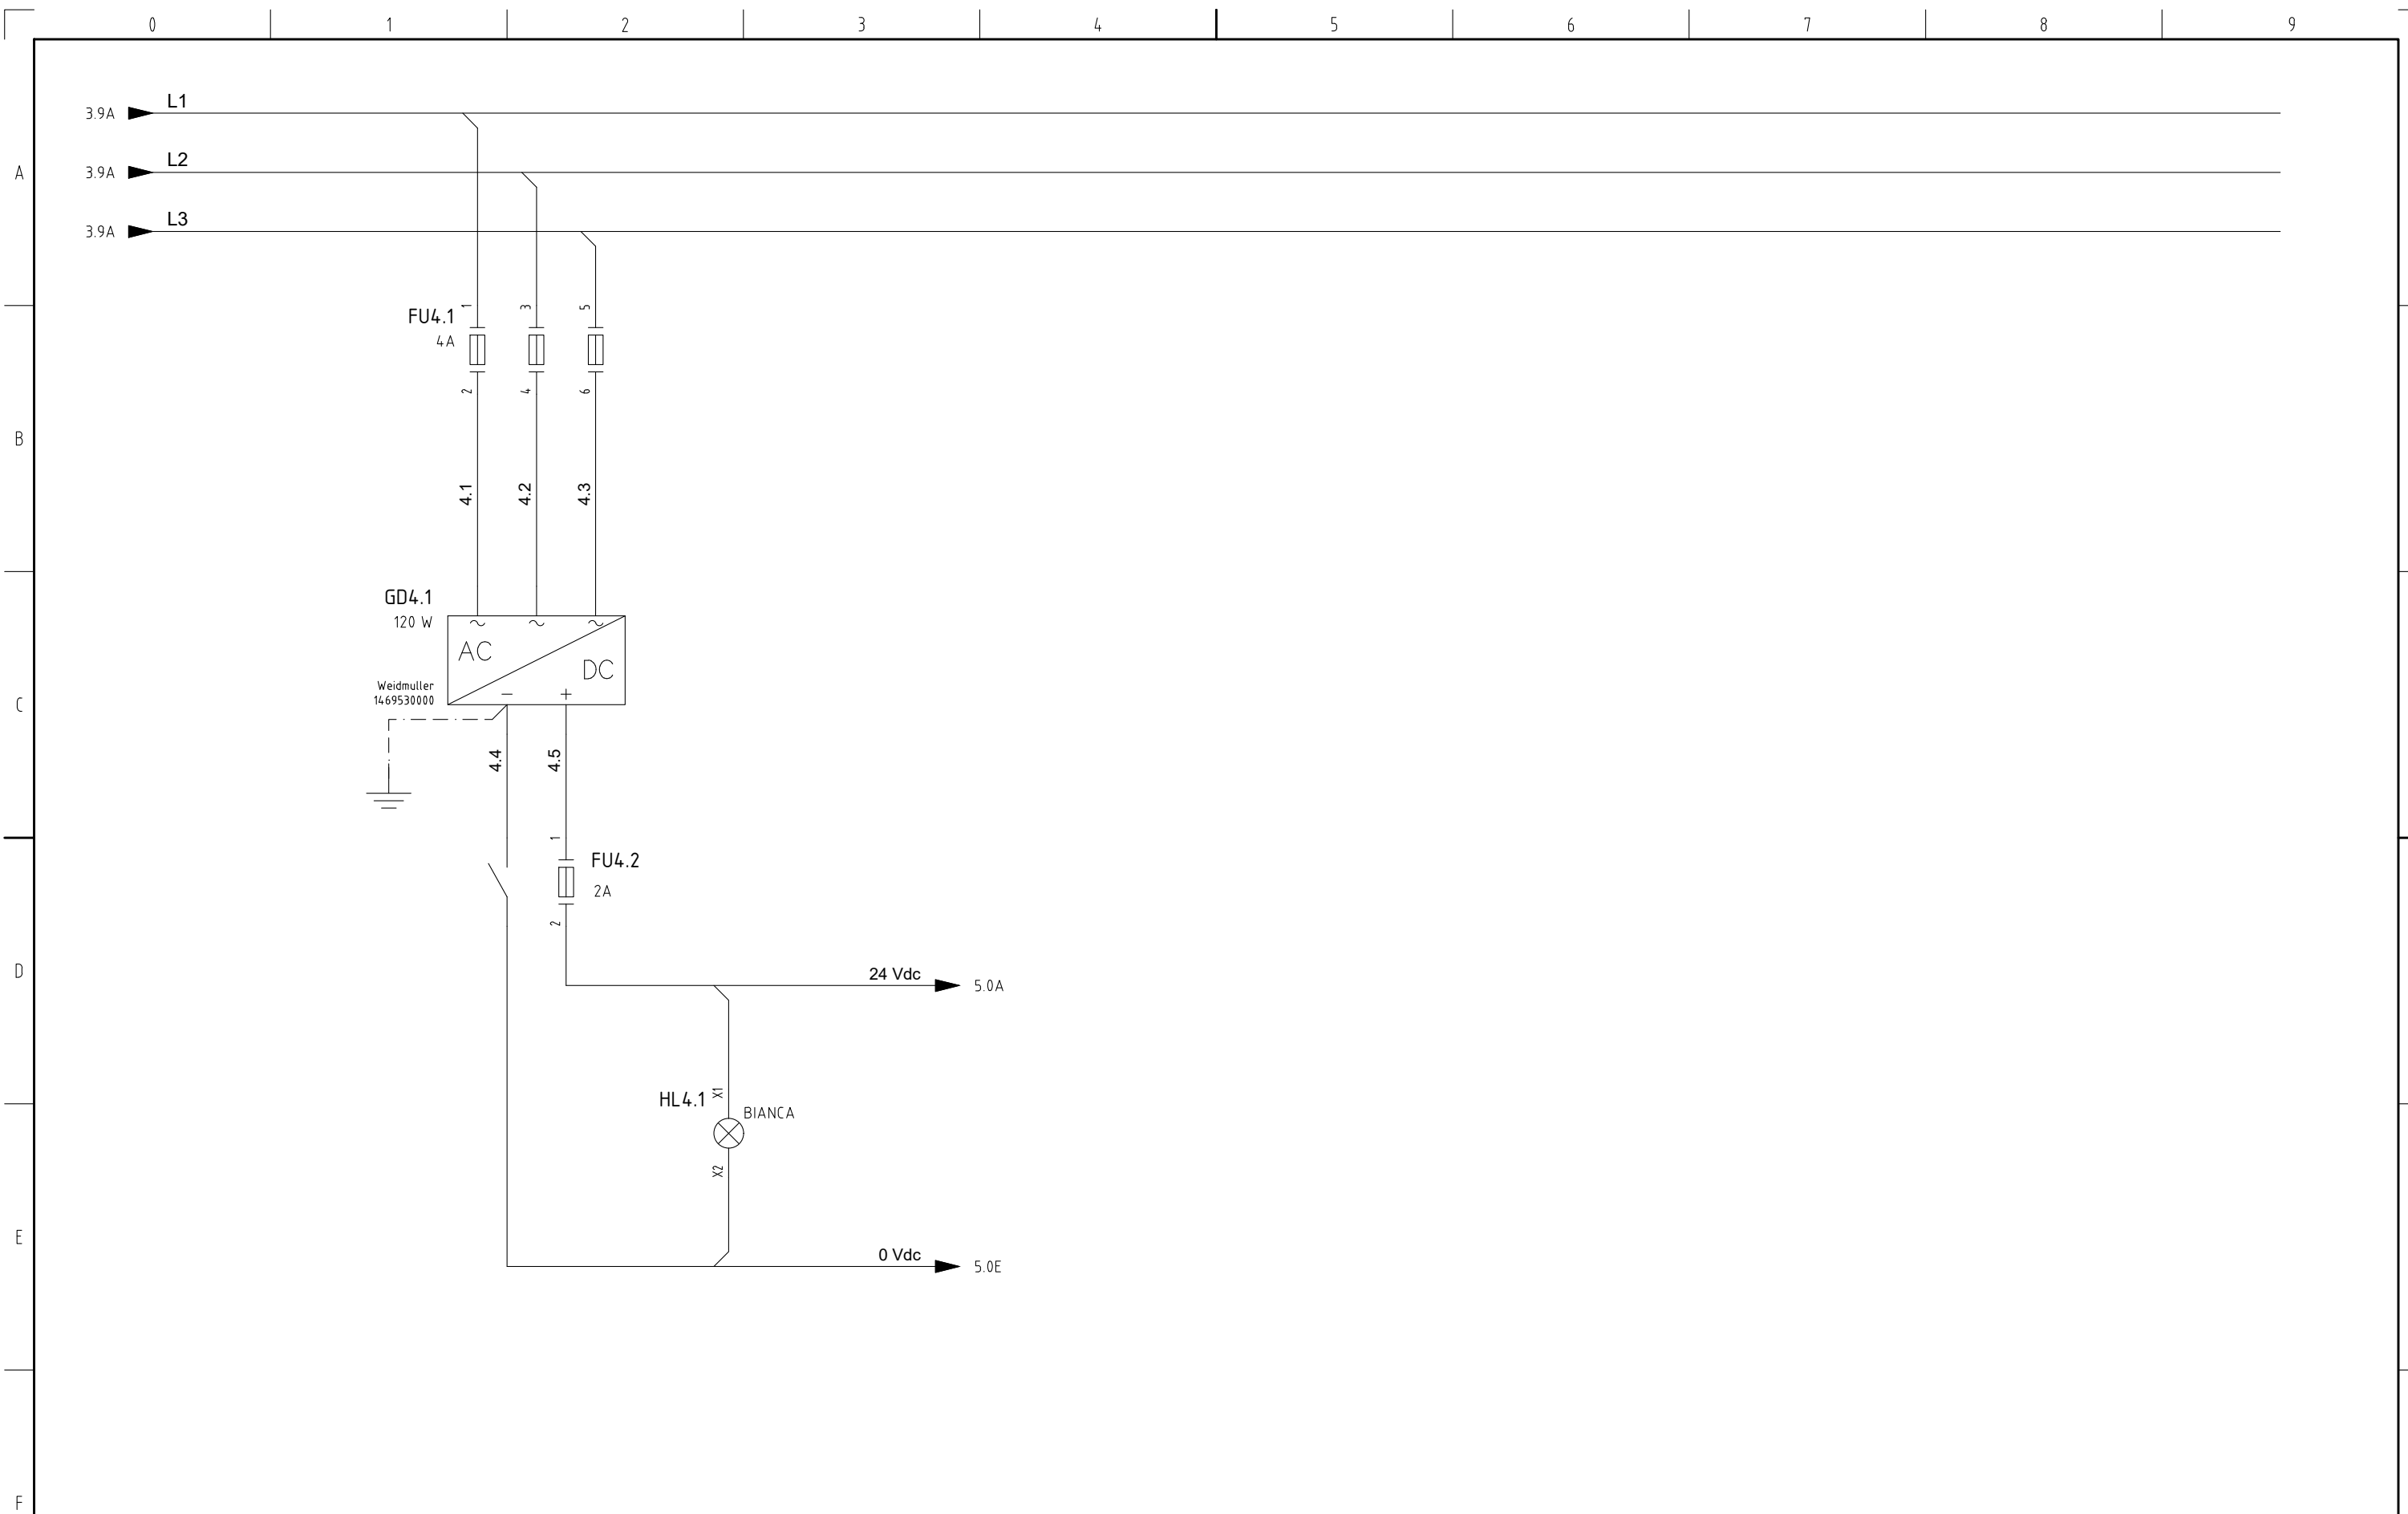

				DATA	24/07/24
				DISEGN.	T.B.
				VISTO	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	




FILE : E24I012Q01.dwg

COMANDO VENTILATORI
SALA ENDURANCE
Distribuzione 24 Vdc

		=
		+
	24I012Q01	FG. 4
		F.S. 5

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

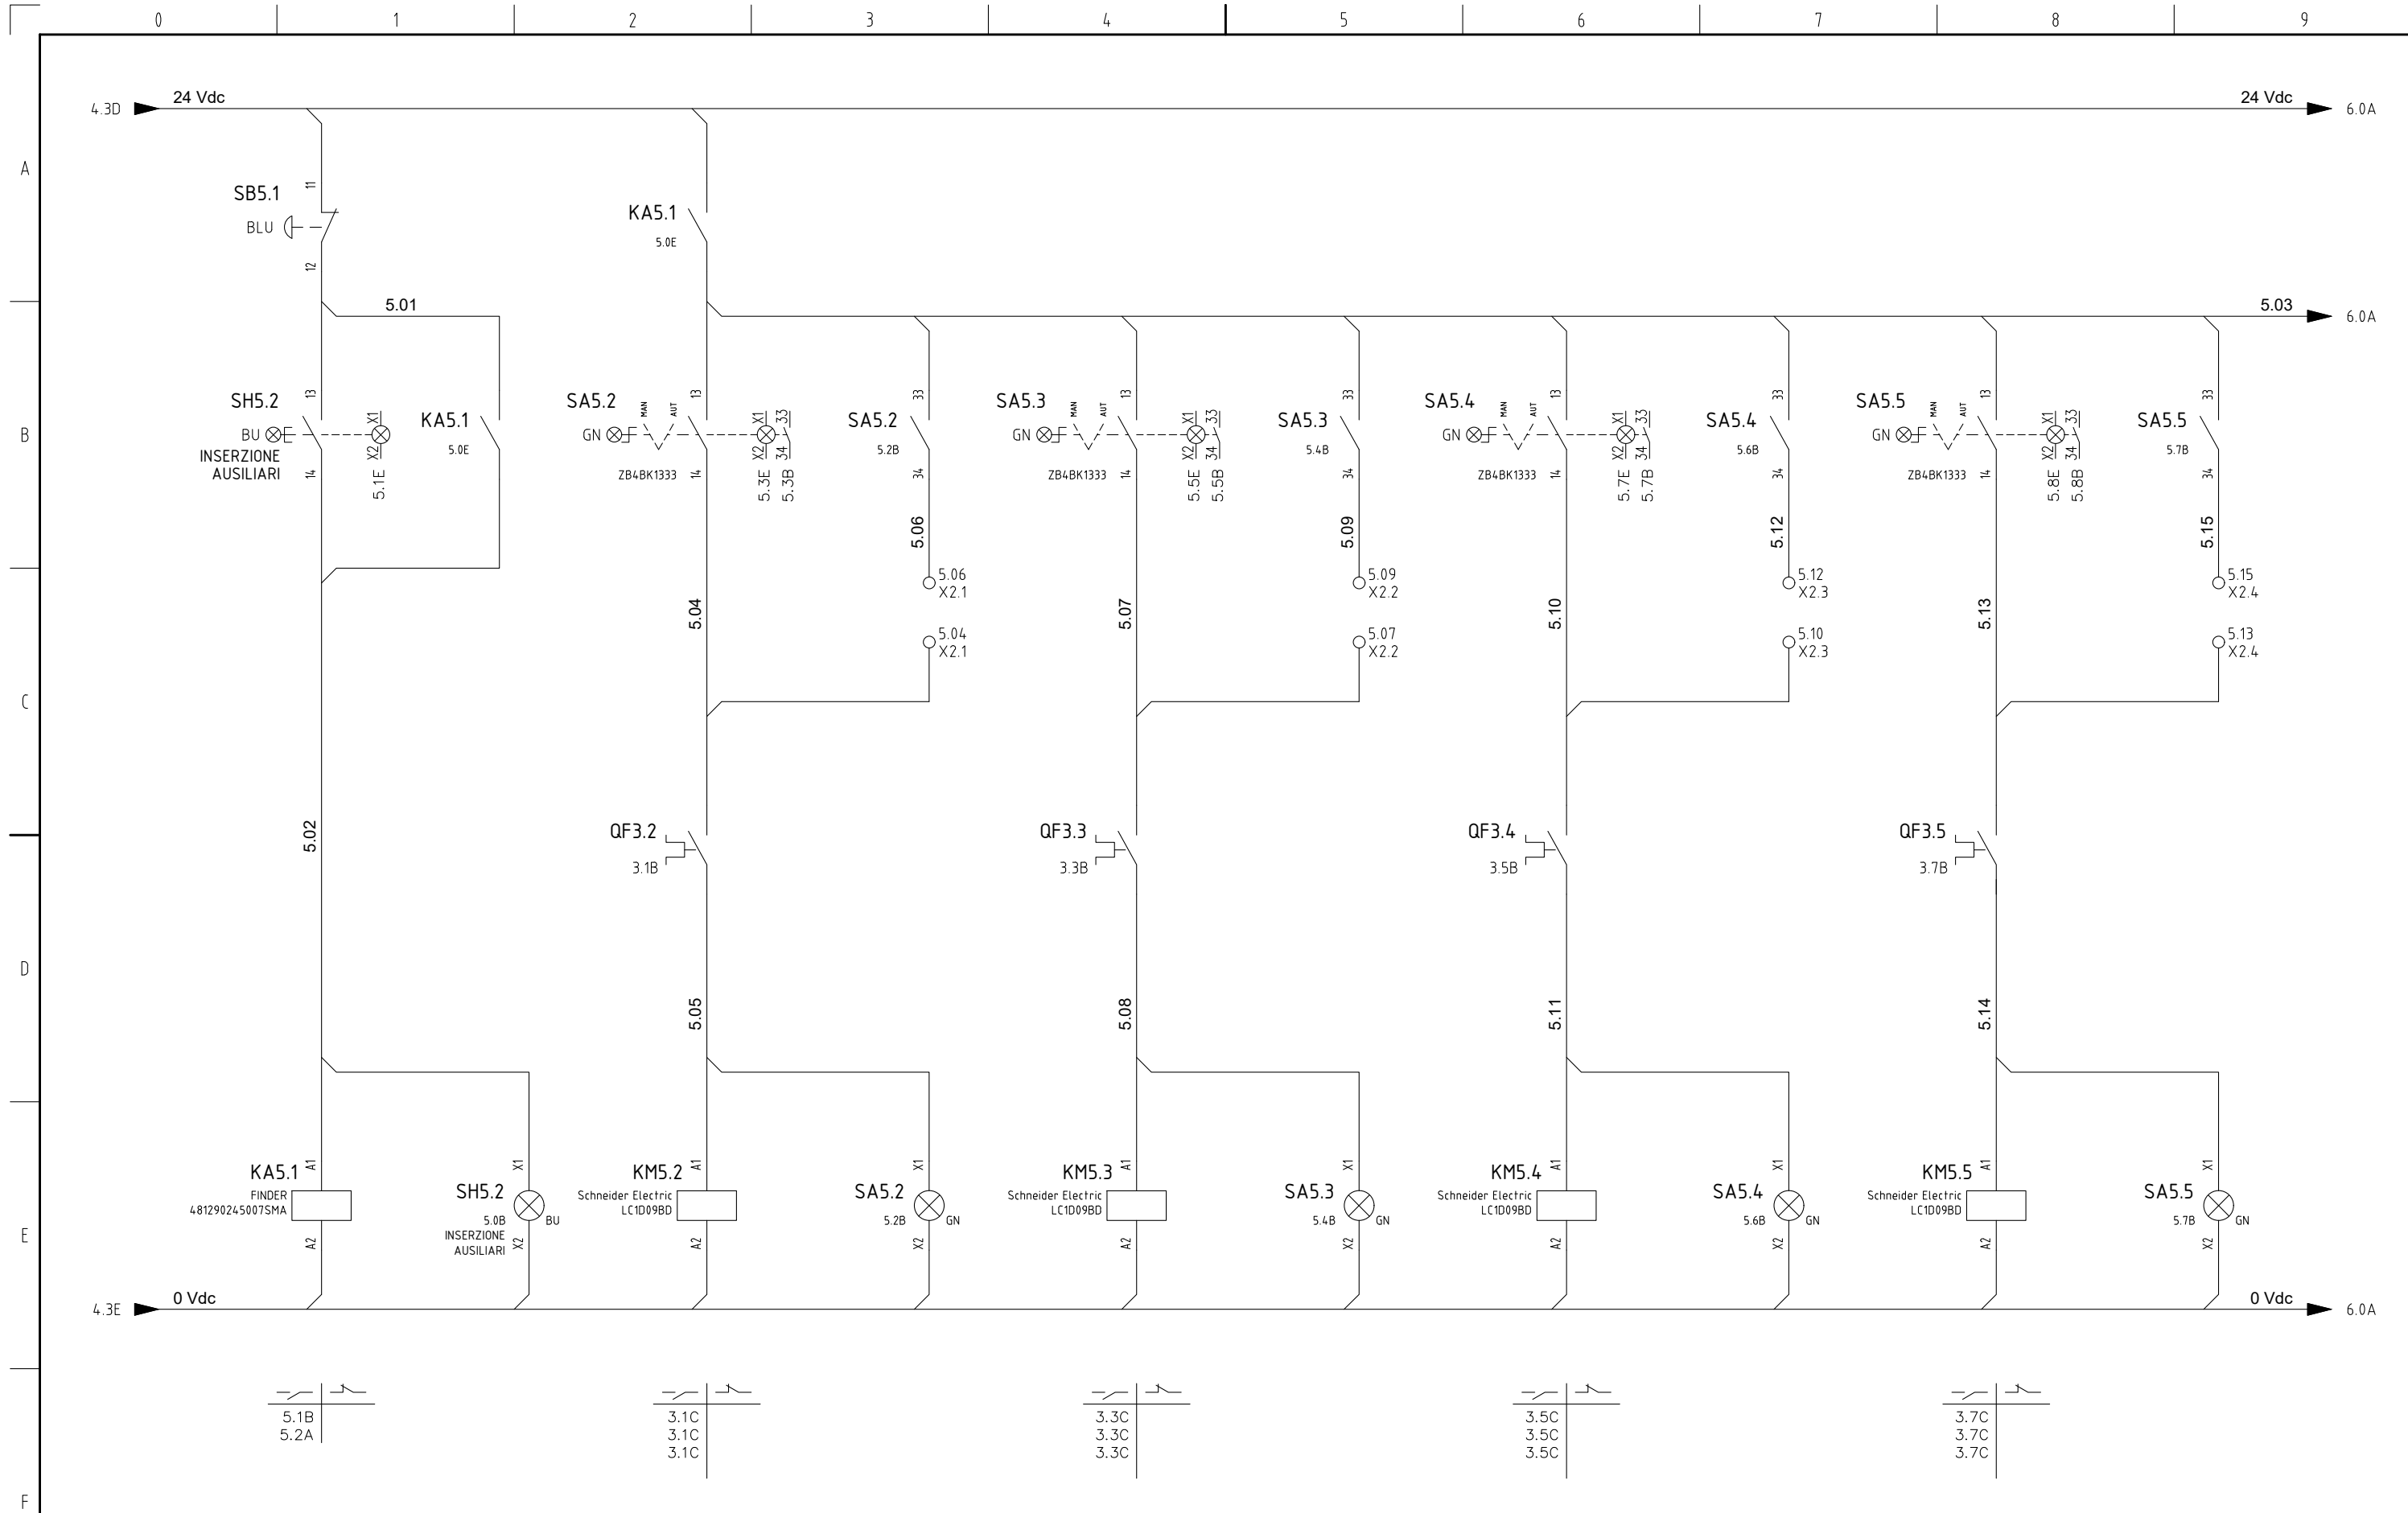


REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	DATA	24/07/24
					DISEGN.	T.B.
					VISTO	



FILE : E24I012Q01.dwg	COMANDO VENTILATORI SALA ENDURANCE	=	
	Comando Motori	+	
			FG. 5
			F.S. 6
		24I012Q01	

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

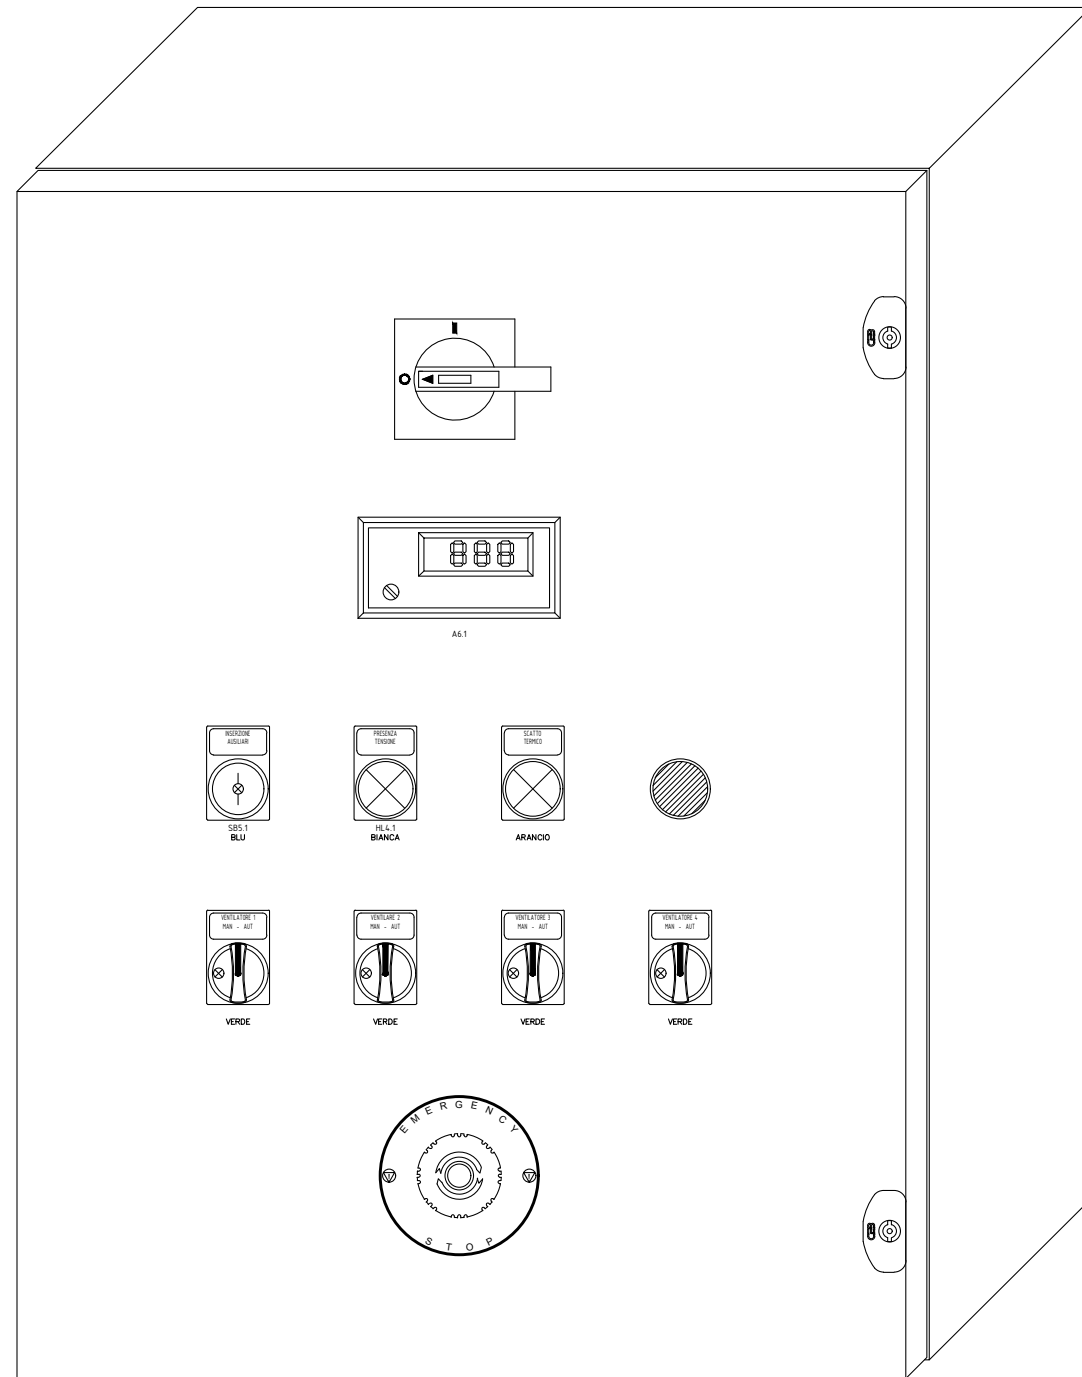

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	DATA	24/07/24
					DISEGN.	T.B.
					VISTO	



FILE : E24I012Q01.dwg	COMANDO VENTILATORI SALA ENDURANCE	=	
	Layout Quadro	+	
		24I012Q01	FG. 7
			F.S. 8

Quadro	Tipo	Nome	Q.tà	Descrizione
+QG	Morsettiera	X0	3	ingresso linea
+QG	Morsettiera	X1	12	Motori
+QG	Morsettiera	X2.1	2	Termostato Vent.1
+QG	Morsettiera	X2.2	2	Termostato Vent.2
+QG	Morsettiera	X2.3	2	Termostato Vent.3
+QG	Morsettiera	X2.4	2	Termostato Vent.4

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
 È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	DATA	24/07/24
					DISEGN.	T.B.
					VISTO	



FILE : E24I012Q01.dwg


COMANDO VENTILATORI
SALA ENDURANCE
Lista Morsettiera e Connettori

	=	
	+	
		FG. 8
24I012Q01		F.S. 9

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl


+QG - X2.1

Termostato Vent.1

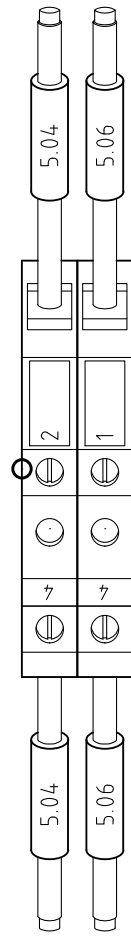


+QG - X2.2

Termostato Vent.2

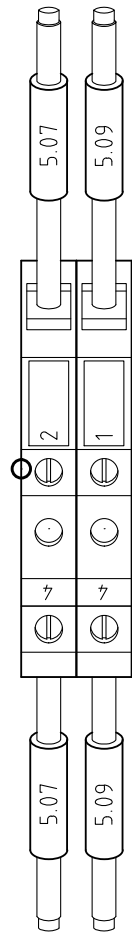


+QG - X2.3

Termostato Vent.3

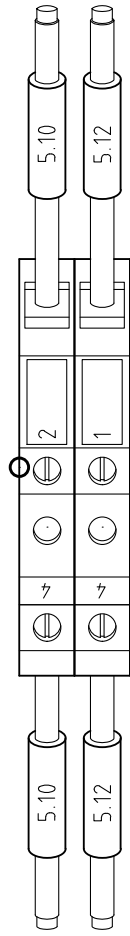

+QG - X2.4

Termostato Vent.4

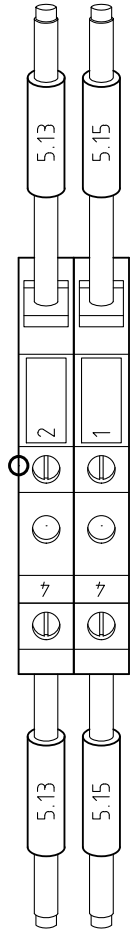

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	DATA	24/07/24
					DISEGN.	T.B.
					VISTO	



FILE : E24I012Q01.dwg

COMANDO VENTILATORI
SALA ENDURANCE

Morsettiere X2

24I012Q01

FG.	10
F.S.	/

=
+